

Информация по котельным филиала АО "АТЭК" "Гулькевичские тепловые сети", расположенным в сельском поселении Кубань по состоянию на 01.01.2026 г.

№ п/п	Номер, адрес котельной	Протяженность тепловой сети, км в двухтрубн.исч.		Вид прокладки тепловой сети	Количество реализованной тепловой энергии (АО), Гкал/год	Количество отпущенной тепловой энергии, Гкал/год	Количество выработанной тепловой энергии, Гкал/год	Количество тепловой энергии на СН, Гкал/год	Потери фактические, Гкал/год	Потери в тепловых сетях, %	Потери нормативные, Гкал/год (%)	Вид потребляемого топлива	Количество израсходованного топлива для выработки тепловой энергии		Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
		цо	гвс										Условное топливо, т.у.т.	Натуральное топливо, тн./тыс. м3	
1	Котельная № 33, п.Советский ул.Степная	0,756	0,000	подземная/надземная	375,959	402,663	410,084	7,421	131,891	32,75	219,270(35,55)	природный газ	68,125	57,209	166,12
2	Котельная № 43, п.Кубань, ул.Спортивная, 2	4,191	1,185	подземная/надземная	2945,98	4156,331	4232,947	76,616	1616,770	38,90	1947,488(37,24)	природный газ	703,508	590,642	166,20
Итого по поселению:		4,947	1,185	подземная/надземная	3321,939	4558,994	4643,031	84,037	1748,661	38,36	2166,758(37,06)	природный газ	771,633	647,851	166,19

Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №33 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке	Длина участка (в двухтрубном исчислении)	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке	Назначение тепловой сети	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К	Часовые тепловые потери,	Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета),	Объем трубопроводов тепловых сетей,	Примечание
	D, мм	L, м				H, м			ккал/ч	ккал/ч	м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кот — ТК1	108	36	Минвата	подземная	1978	1	отопление	1,2	3015,36		0,659	
Кот — ТК2	89	438,5	Минвата	подземная	1978	1	отопление	1,2	33661,01		5,453	
Кот — ТК2	89	16,5	Минвата	подземная	2021	1	отопление	1,2	431,64		0,205	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2021 году
ТК1-ЖД14,16	57	244,5	Минвата	надземная	1978		отопление	1,25	11928,54		1,247	Замена части участка теплосети в 2024 году
ТК1-ЖД16	57	20,5	ИПСТ	подземная	2012	1	отопление	1,2	474,04		0,105	Замена части участка теплосети в 2012 году

Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №43 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке	Длина участка (в двухтрубном исчислении)	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке	Назначение тепловой сети	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К	Часовые тепловые потери,	Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета),	Объем трубопроводов тепловых сетей,	Примечание
	D, мм	L, м				H, м			ккал/ч	ккал/ч	м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кот — ТК11	219	181	Минвата	подземная	1974	1	отопление	1,15	22186,71		13,629	
Кот — ТК11	219	1	Минвата	подземная	2021	1	отопление	1,15	45,92		0,075	Замена части участка теплосети при аварийном ремонте в 2021 году
ТК1 - Клуб	219	3	Минвата	подземная	2022	1	отопление	1,15	137,76		0,226	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2022 году
Кот — ДК, ТК4,	159	619	Минвата	подземная	1974	1	отопление	1,15	62016,37		24,569	
Кот — ДК	159	7	Минвата	подземная	2021	1	отопление	1,15	232,40		0,278	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2021 году
ТК3-ТК4, ТК13-ТК14	159	12	Минвата	подземная	2025	1	отопление	1,15	398,41		0,476	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2025 году


ЖД11 — ЖД19, ТК4 — ТК9	159	239	Скорлупа	надземная	1974		отопление	1,25	21273,99		9,486	
	133	2	Минвата	подземная	2021	1	отопление	1,15	61,36		0,056	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2021 году
ТК4 — ТК9	125	234	Минвата	подземная	1974	1	отопление	1,2	21323,95		5,740	
ТК3 — ТК2	108	7	Минвата	подземная	2024	1	отопление	1,2	203,70		0,128	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2024 году
ТК11 - ЖД1, ТК11- ТК15, Кот-ЖД1	102	723	Минвата	подземная	1974	1	отопление	1,2	56498,11		11,810	
	102	17,5	Минвата	подземная	2021	1	отопление	1,2	509,25		0,286	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2021 году
ЖД2	102	1,5	Минвата	подземная	2022	1	отопление	1,2	43,65		0,025	Замена части участка теплосети при аварийном ремонте в 2022 году
ТК11 — ЖД4, ЖД7-ЖД11	102	436	Скорлупа	надземная	1974		отопление	1,25	30492,75		7,122	
	89	18	Минвата	подземная	2015	1	отопление	1,2	467,64		0,224	Замена части участка теплосети при капитальном ремонте в 2015 году
ЖД2	89	2	Минвата	подземная	2022	1	отопление	1,2	52,15		0,025	Замена части участка теплосети при аварийном ремонте в 2022 году
ЖД4-ЖД1,2.	89	146	Скорлупа	надземная	1974		отопление	1,25	9614,10		1,816	
ЖД17 — ЖД19	76	3,5	Минвата	подземная	1974	1	отопление	1,2	246,58		0,032	
ЖД17 — ЖД19	76	39,5	Минвата	подземная	2019	1	отопление	1,2	944,21		0,358	Замена части участка теплосети в 2019 году
ЖД1 — ЖД 4	76	48	Скорлупа	надземная	1974		отопление	1,25	2866,80		0,435	
к ЖД 56 по ул. Спортивная	63	26	Минвата	подземная	2025	1	отопление	1,2	535,70		0,162	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2025 году
ТК13- ЖД14,5, ТК14- ЖД3,1, ТК17 — МДОУ, ТК13- ТК14	57	508	Минвата	подземная	1974	1	отопление	1,2	31235,90		2,591	
	57	325	Минвата	подземная	2013	1	отопление	1,2	7476,30		1,658	Замена части участка теплосети при капитальном ремонте в 2015 году
ТК15 — СОШ	57	320	Скорлупа	надземная	1974		отопление	1,25	15464,00		1,632	
	57	70	Скорлупа	надземная	2015		отопление	1,25	2168,25		0,357	Замена части участка теплосети при капитальном ремонте в 2015 году
Администрация — жд1	50	11,5	Минвата	подземная	2014	1	отопление	1,2	236,95		0,045	Замена части участка теплосети в 2014 году

Администрация — жд1	40	26	Минвата	подземная	2014	1	отопление	1,2	473,30		0,065	Замена части участка теплосети в 2014 году
	40	36	Минвата	подземная	2021	1	отопление	1,2	741,74		0,090	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2021 году
ТК2 — Магазин	32	44,5	Минвата	подземная	1974	1	отопление	1,2	2205,42		0,072	
ТК8— Сбербанк	32	17	Скорлупа	надземная	1974		отопление	1,25	576,73		0,027	
ТК10 — КЛУБ	25	67	Скорлупа	надземная	1974		отопление	1,25	2118,88		0,066	
Кот — ТК10	89	83,5	Скорлупа	надземная	1974		ГВС	1,25	6412,80		1,038	
Кот — Спорт.1	76	145	Минвата	подземная	1974	1	ГВС	1,2	10962,00		1,315	
Кот — Спорт.1	76	15	Минвата	подземная	2021	1	ГВС	1,2	408,06		0,136	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2021 году
ТК11 — ЖД11	76	83,5	Скорлупа	надземная	1974		ГВС	1,25	5882,58		0,757	
ТК10-ТК11	57	257	Минвата	подземная	1974	1	ГВС	1,2	16992,84		1,311	
ТК10-ТК11	57	23	Минвата	подземная	2021	1	ГВС	1,2	540,96		0,117	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2021 году
ЖД2	57	7	Минвата	подземная	2022	1	ГВС	1,2	164,64		0,036	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2022 году
ТК11-ЖД1,2,4	57	523	Скорлупа	надземная	1974		ГВС	1,25	30320,93		2,668	
ЖД2	40	8	Минвата	подземная	2022	1	ГВС	1,2	150,72		0,020	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2022 году
ЖД2 ул.Рабочая	40	3	Минвата	подземная	2023	1	ГВС	1,2	57,60		0,008	Замена части участка теплосети при текущем ремонте в 2023 году
ТК11 — ЖД11	40	22	Скорлупа	надземная	1974		ГВС	1,25	1040,33		0,055	
ТК15 — ТК16	40	5	Скорлупа	надземная	2024		ГВС	1,25	130,94		0,013	Замена части участка теплосети при аварийном ремонте в 2024 году
ТК15 - ТК16	25	10	Минвата	подземная	2022	1	ГВС	1,2	133,68		0,010	Замена части участка теплосети при аварийном ремонте в 2022 году

Приложение №3

Структура полезного отпуска и расчет затрат на топливо котельных Филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Сельское поселение «Кубань»			
			Всего	Отопление	ГВС	Пар
1.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ, В Т.Ч.					
1.1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	4 643,031	4 243,776	399,255	0,00
1.2.	Расход тепла на собственные нужды котел	Гкал	84,037	76,810	7,227	0,00
		%	1,81	1,81	1,81	0,00
1.3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00
1.4.	Отпуск в сеть с учетом покупного тепла	Гкал	4 558,994	4 166,966	392,028	0,00
1.5.	Потери в сетях	Гкал	1 748,661	1 505,033	243,628	0,00
		%	38,36	36,12	62,15	0,00
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.:	Гкал	3 321,939	3 173,540	148,400	0,00
	1) на сторону:	Гкал				
	- население;	Гкал	2 102,337	1 980,918	121,419	0,00
	- бюджетные организации;	Гкал	1 131,349	1 104,368	26,981	0,00
	- прочие потребители	Гкал	88,254	88,254	0,000	0,00
	2) собственное потребление	Гкал				
1.7.	Расход условного топлива	т.у.т.	771,633	704,462	67,171	0,00
	Удельный расход условного топлива	кг.у.т/Гкал	166,19	166,00	168,24	0,00
1.8.	Средняя цена топлива без НДС	руб/т.у.т	7 620,148	7 620,221	7 619,375	0,00
	Стоимость топлива	тыс.руб.	5 879,96	5 368,16	511,80	0,00
2.	ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ					
2.1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	4 643,031	4 243,776	399,255	0,00
2.2.	Расход тепла на собственные нужды котел	Гкал	84,037	76,810	7,227	0,00
		%	1,81	1,81	1,81	0,00
2.3.	Отпуск в сеть	Гкал	4 558,994	4 166,966	392,028	0,00
2.4.	Потери в сетях	Гкал	1 748,661	1 505,033	243,628	0,00
		%	38,36	36,12	62,15	0,00
2.5.	Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.:	Гкал	3 321,939	3 173,540	148,400	0,00
	1) на сторону:	Гкал				
	- население;	Гкал	2 102,337	1 980,918	121,419	0,00
	- бюджетные организации;	Гкал	1 131,349	1 104,368	26,981	0,00
	- прочие потребители	Гкал	88,254	88,254	0,000	0,00
	2) собственное потребление	Гкал				
2.6.	Расход условного топлива (газа)	т.у.т.	771,633	704,462	67,171	0,00
	Удельный расход условного топлива	кг.у.т/Гкал	166,19	166,00	168,24	0,00
2.7.	Расход природного газа ВСЕГО, в том числе по группам потребителей:	тыс. м ³	647,851	591,461	56,390	0,00
	до 0,01 включительно	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,00
	от 0,01 до 0,1 включительно	тыс. м ³	57,209	57,209	0,000	0,00
	от 0,1 до 1 включительно	тыс. м ³	590,642	534,252	56,390	0,00
	от 1 до 10 включительно	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,00
	от 10 до 100 включительно	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,00
2.8.	Цена газа без НДС по группам потребления		9 076,10	9 076,10	9 076,10	9 076,10
	до 0,01 включительно	руб/1тыс. м ³				
	от 0,01 до 0,1 включительно	руб/1тыс. м ³				
	от 0,1 до 1 включительно	руб/1тыс. м ³				
	от 1 до 10 включительно	руб/1тыс. м ³				
	от 10 до 100 включительно	руб/1тыс. м ³				
2.9.	Стоимость топлива	тыс.руб.	5 879,96	5 368,16	511,80	0,00

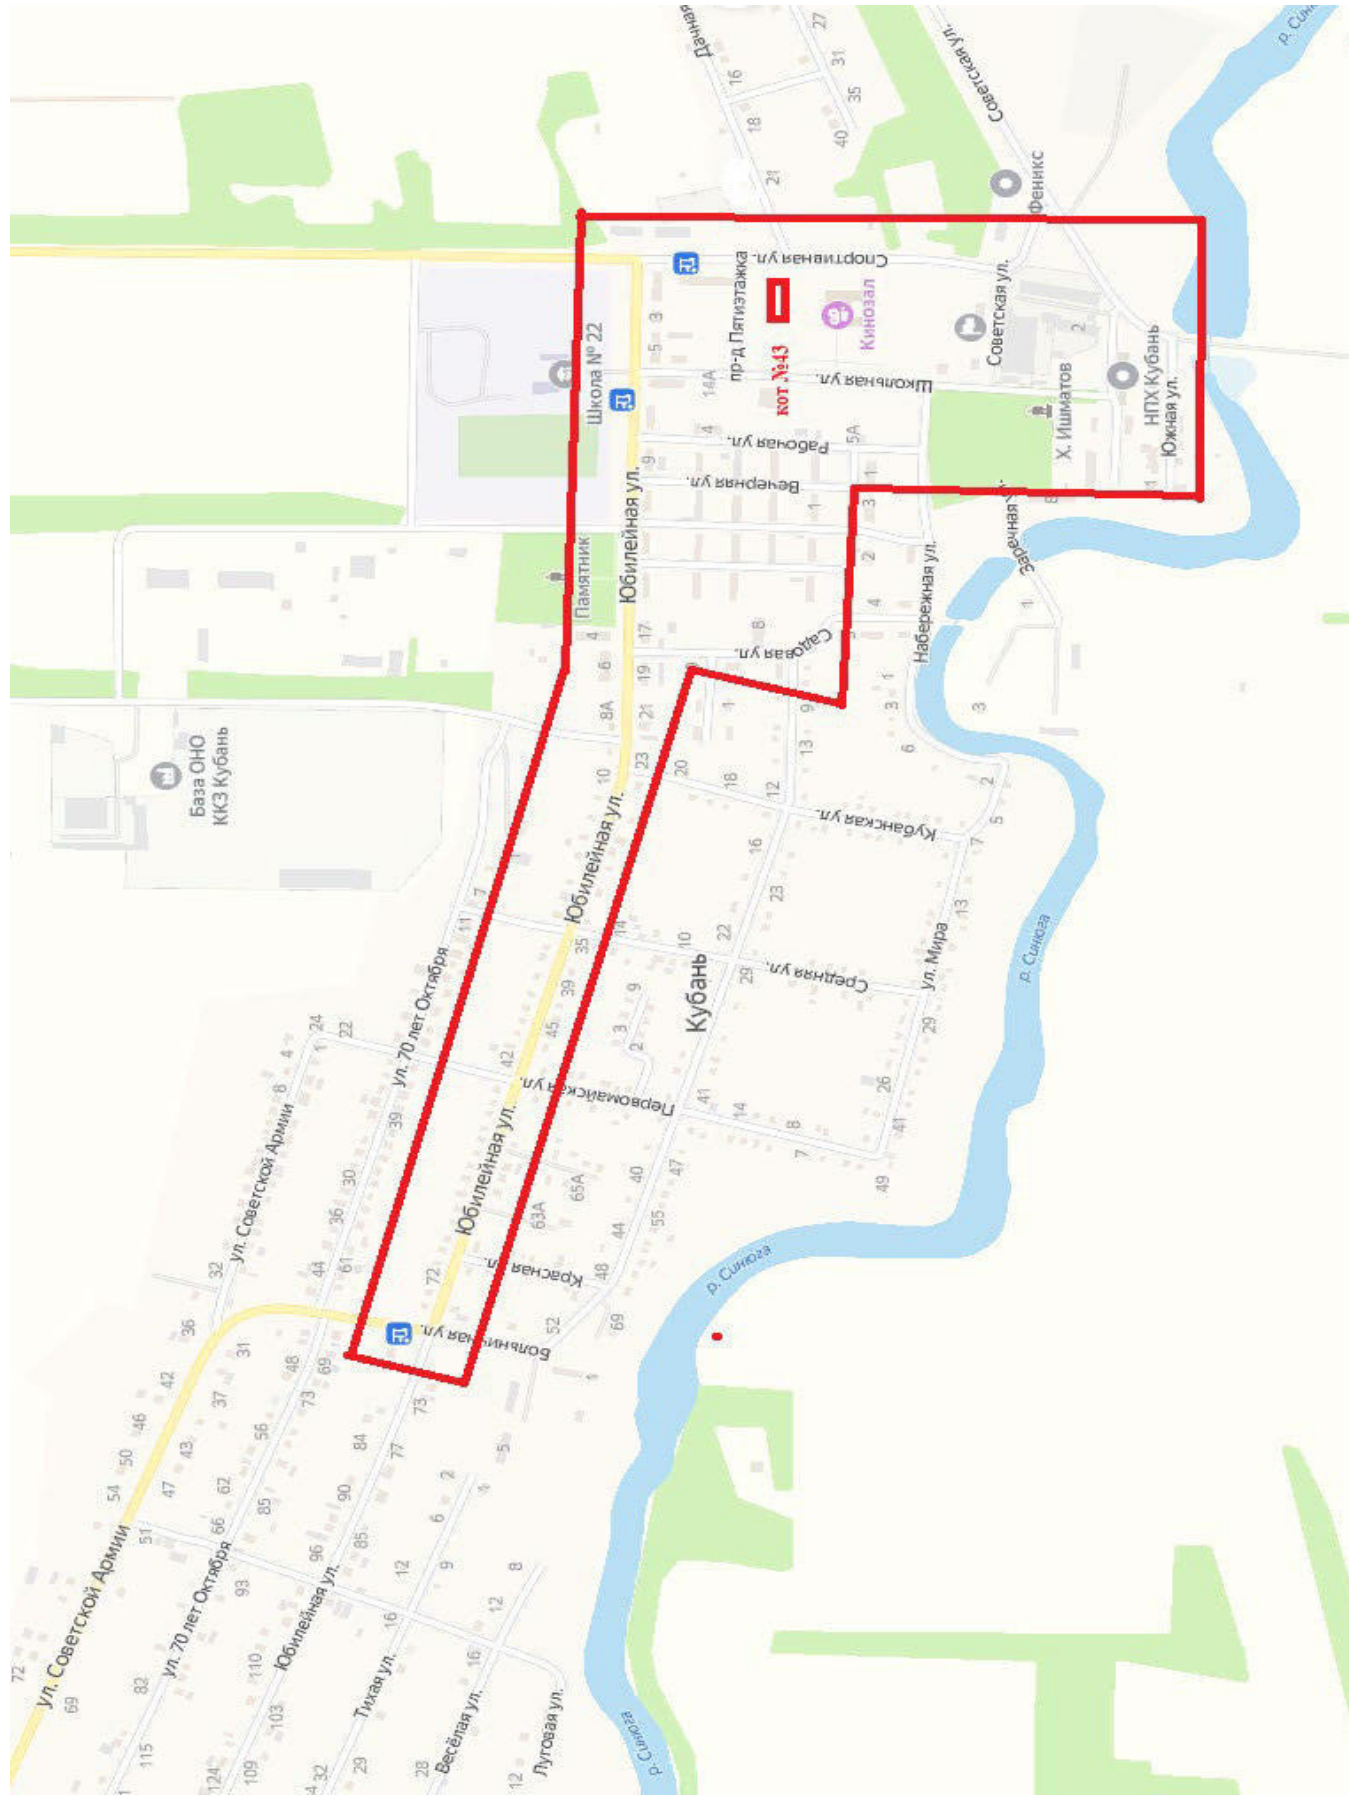


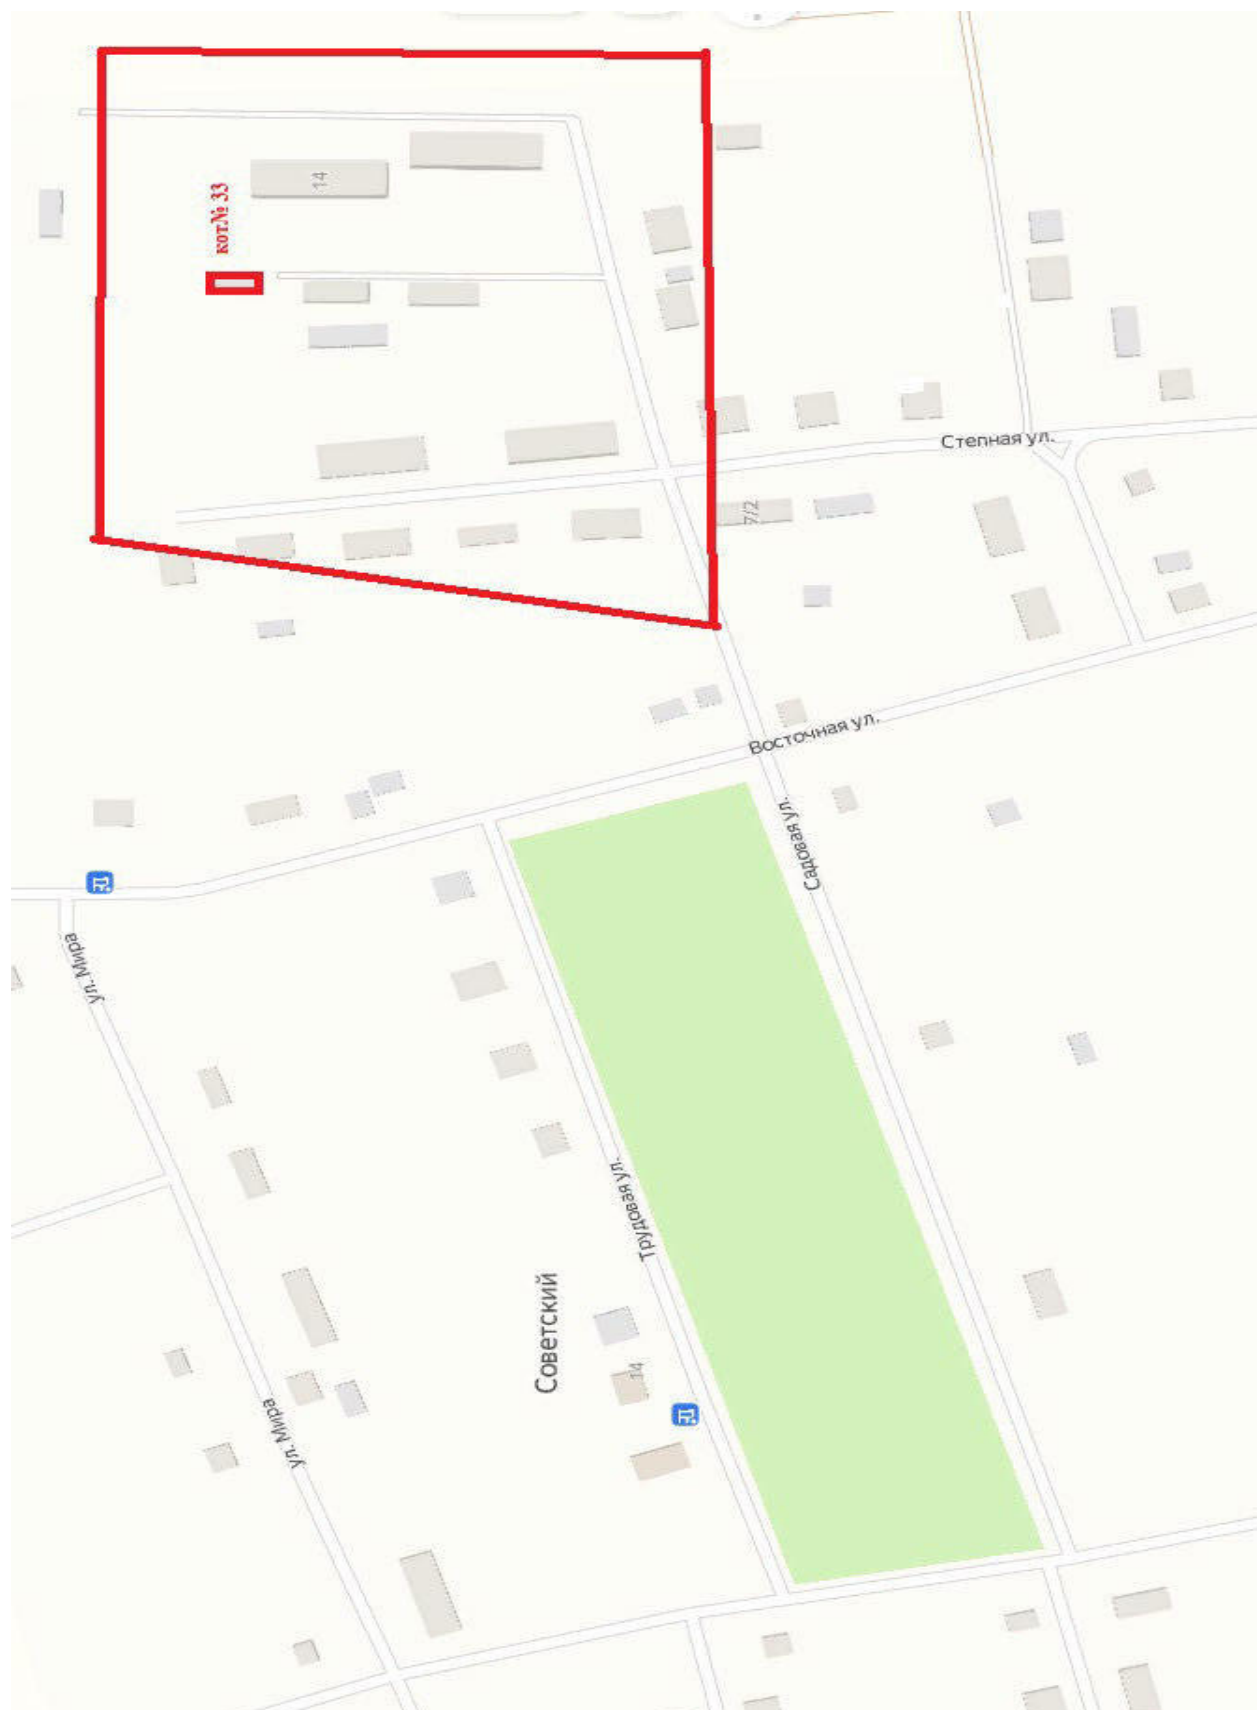


Схема наружных тепловых сетей котельной № 33 п. Советский, ул. Степная



Утверждаю
Главный инженер филиала АО "АТЭК"
Гулькевичские тепловые сети"
Аристов С. В.
" " " 2023 г.

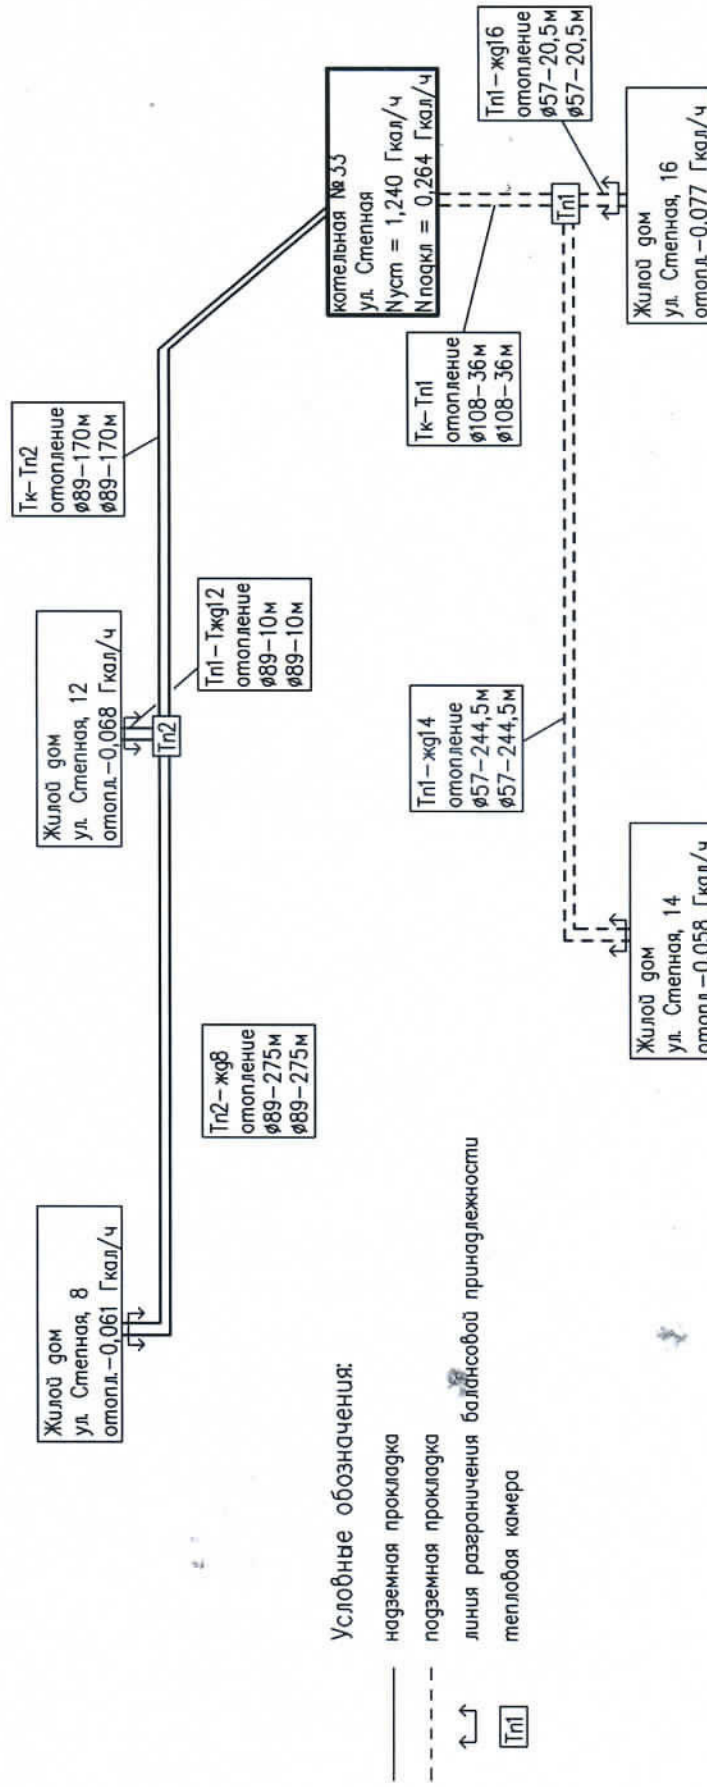


Составил:
Согласована:

Составил: Шеркова О. А.
Согласована: Мохова И. А.

Утверждаю
 Главный инженер филиала АО "АТЭК"
 "Тулькинские тепловые сети"
 С.В. Аристов
 " " " 20 г.

Схема тепловой сети котельной № 43 п. Кубань, ул. Спортивная, 2

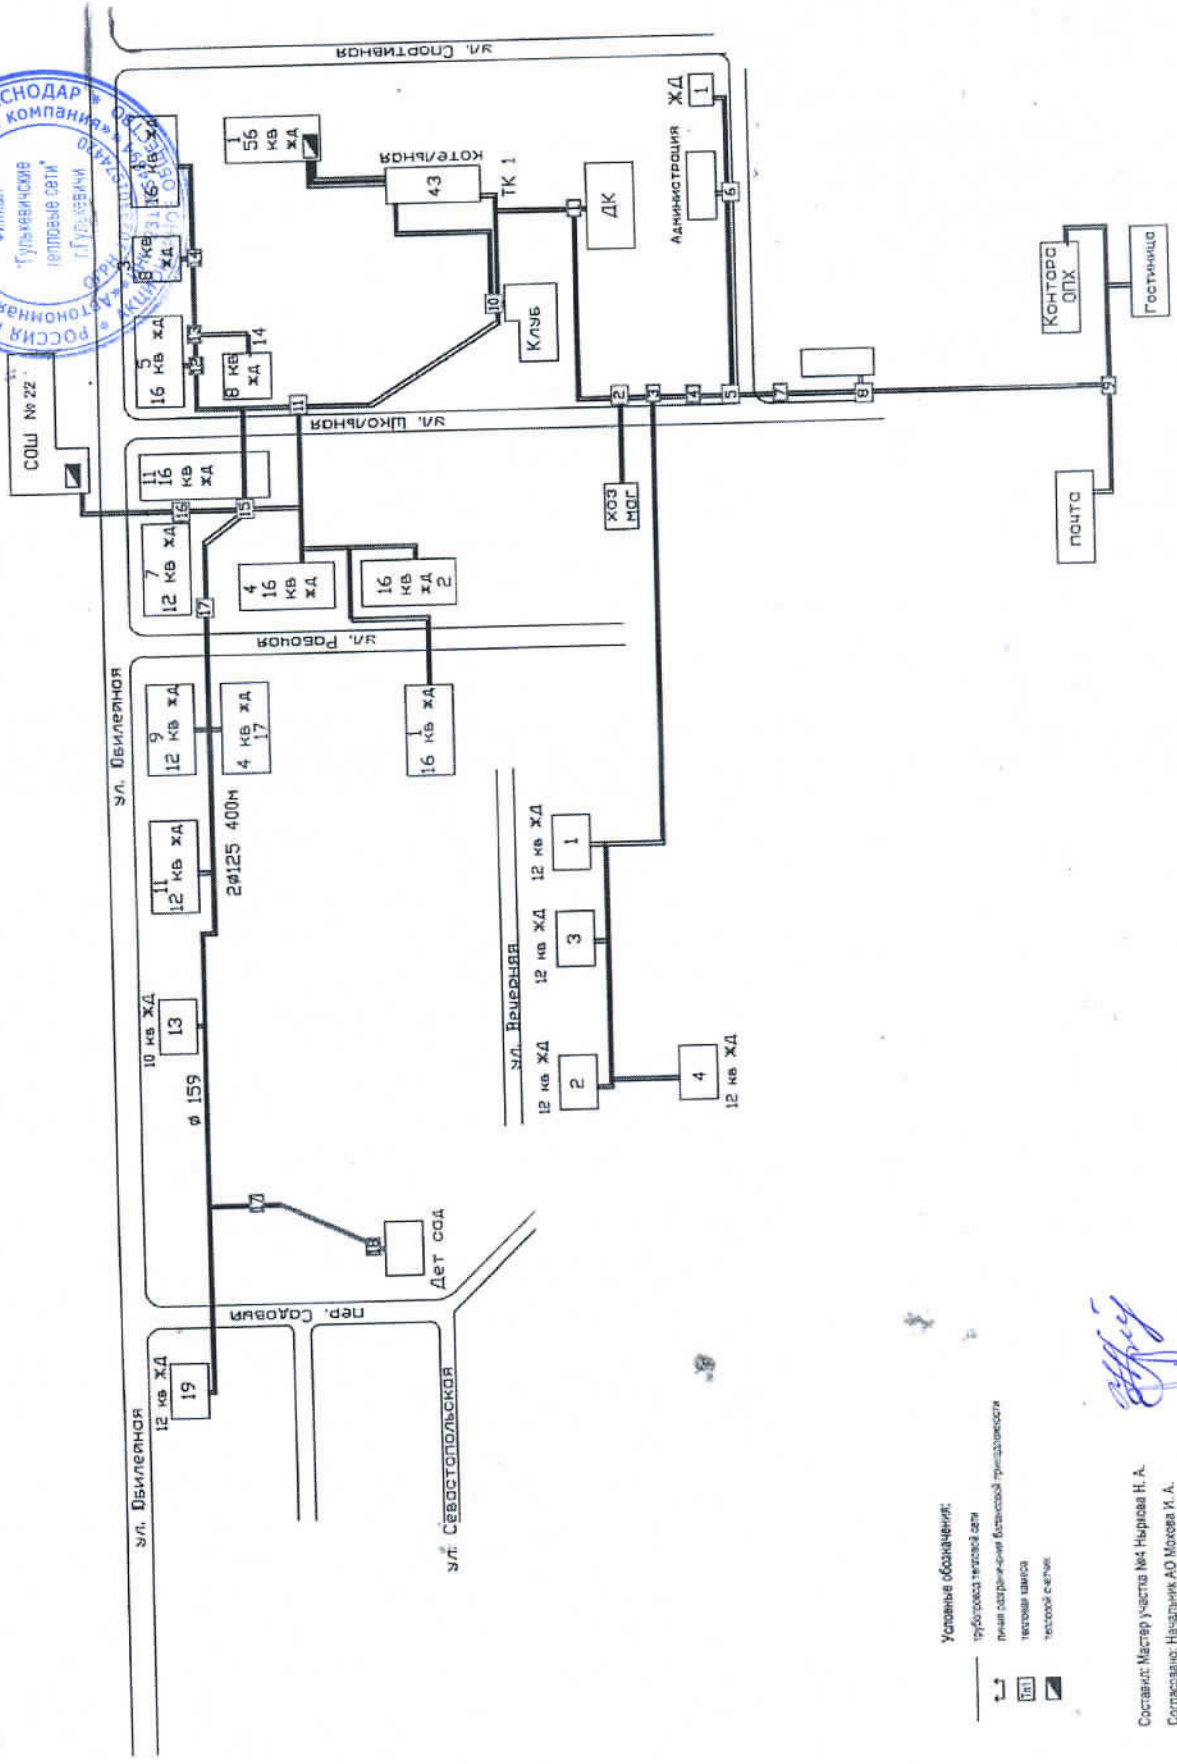

Условные обозначения:
 ————— трубопровод тепловой сети
 ————— линия разграничения балансовой принадлежности
 [] тепловая станция
 [] тепловой счетчик

[Handwritten signature]

Составил: Мастер участка М4 Нырова Н. А.
 Составлено: Начальник АО Москва И. А.



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБАНЬ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.03.2015

№ 46

поселок Кубань

**Об определении единой теплоснабжающей организации
на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района**

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 главы Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» руководствуясь Уставом сельского поселения Кубань Гулькевичского района, постановляю:

1. Определить филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» единой теплоснабжающей организацией на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района.

2. Установить зонами деятельности единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» объекты согласно приложению.

3. Единой теплоснабжающей организации филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» обеспечить теплоснабжение, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе теплоснабжения, в пределах зоны деятельности.


4. Официально обнародовать настоящее постановление путем доведения до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района, посредством размещения его в специально установленных местах, согласно постановления администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского района от 17 декабря 2012 года №184 «Об определении мест обнародования муниципальных правовых актов сельского поселения Кубань Гулькевичского района»: в здании администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского района в п. Кубань, здании фельдшерско-акушерского пункта п. Дальний, здании клуба п. Урожайный, здании магазина Сельпо «Кубань» п. Советский, на доме № 3 по ул. Красная п. Подлесный, клубе п. Новоивановский, клубе п. Мирный, магазине Сельпо

«Кубань» п.Трудовой и разместить на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава сельского поселения Кубань
Гулькевичского района

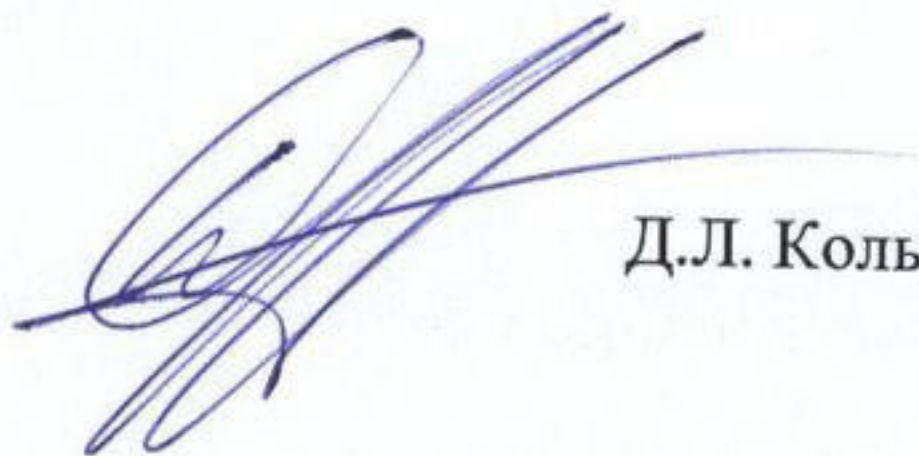

Д.Л. Кольцо

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации сельского поселения Кубань
Гулькевичского района от 12.03.2015 № 46


«Об определении единой теплоснабжающей организации
на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района»

Проект подготовлен и внесен:
Специалистом I категории администрации
сельского поселения Кубань
Гулькевичского района



Е.Л. Гурова

Проект согласован:
Заместитель главы администрации
сельского поселения Кубань
Гулькевичского района

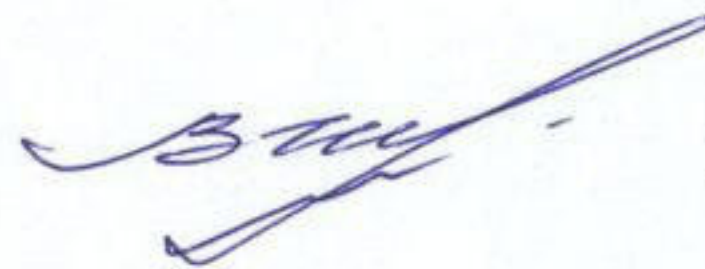

В.В. Шалободин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
сельского поселения Кубань
Гулькевичского района
от 12.03.2015 № 46

ЗОНЫ

**деятельности единой теплоснабжающей организации на территории
сельского поселения Кубань Гулькевичского района ОАО «АТЭК»
«Гулькевичские тепловые сети»**

1. 16-кв.ж.д.Степная,8,Кубань;
2. 16-кв.ж.д.Степная,12,Кубань;
3. 14-кв.ж.д.Степная,14,Кубань;
4. 16-кв.ж.д.Степная,16,Кубань;
5. 1-кв.ж.д.Советский,1,Кубань;
6. 56-кв.ж.д.Спортивная,1,Кубань;
7. 16-кв.ж.д.Юбилейная,1,Кубань;
8. 8-кв.ж.д.Юбилейная,3,Кубань;
9. 16-кв.ж.д.Юбилейная,5,Кубань;
- 10.8-кв.ж.д.Школьная,14,Кубань;
- 11.16-кв.ж.д.Школьная,11,Кубань;
- 12.12-кв.ж.д.Юбилейная,7,Кубань;
- 13.12-кв.ж.д.Юбилейная,9,Кубань;
- 14.12-кв.ж.д.Юбилейная,11,Кубань;
- 15.16-кв.ж.д.Рабочая,4,Кубань;
- 16.16-кв.ж.д.Рабочая,1,Кубань;
- 17.16-кв.ж.д.Рабочая,2,Кубань;
- 18.4-кв.ж.д.Рабочая,17,Кубань;
- 19.16-кв.ж.д.Юбилейная,4,Кубань;
- 20.16-кв.ж.д.Юбилейная,6,Кубань;
- 21.12-кв.ж.д.Юбилейная,19,Кубань;
- 22.12-кв.ж.д.Юбилейная,13,Кубань;
- 23.12-кв.ж.д.Вечерняя,1,Кубань;
- 24.6-кв.ж.д.Вечерняя,2,Кубань;
- 25.10-кв.ж.д.Вечерняя,3,Кубань;
- 26.8-кв.ж.д.Вечерняя,4,Кубань;
- 27.ДШИ п.Кубань;
- 28.Дом культуры,Школьная,8;
- 29.Клуб,Школьная,10;
- 30.Администрация,ул.Советская,2;

31. СОШ № 22, Юбилейная, 2;
32. Детсад № 20, п. Кубань ул. Садовая;
33. Довжко ателье по пошиву одежды;
34. Гостиница, Почтовая, 3;
35. Кафе по ул., Школьная, 8 ДК;
36. Контора ОПХ, Почтовая, 1;
37. Столовая, Школьная, 4;
38. Почта, Почтовая, 5;
39. Сберкасса, Школьная, 2;
40. Молельный дом, Школьная, 4;
41. УПП № 11, ул. Советская, 2;
42. Магазин Лидер;
43. Качурина магазин, Школьная, 5;
44. Матевосян парикмахерская Ксения, Спортивная, 1;
45. Магазин «Продукты», СельПО;
46. Магазин «Продукты», Родионова;
47. Магазин «Продукты», Рубан;
48. Молебный дом, Юбилейная 19/8;

Глава сельского поселения Кубань
Гулькевичского района



Д.Л. Кольцо